



KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija
Telefon: 02 787 51 11
Telefax: 02 771 36 01
ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR NKBM: 04202-0000289870



Naslovník

Mestna občina Ptuj
Četrtna skupnost Panorama
Vičava 46
2250 Ptuj

Ptuj, 26.10.2021

Zadeva: stanje tlaka na območju Četrtna skupnosti Panorama.

Glede na navedbe, da na območju Doma Krajanov Olge Meglič (Vičava 46) ni zadostnega tlaka v sistemu so bile izvedene meritve tlaka na hišnih priključkih Vičava 42 in Vičava 46. Iz meritev je razvidno, da je statični tlak na obeh lokacijah 3 bare, kar je povsem zadovoljivo. Na lokaciji Vičava 42 je bil izmerjen še dinamični tlak ob simulaciji porabe (polno odprta pipa na vodovodnem priključku) kateri je znašal 1.8 bara, kar je prav tako zadovoljivo.

Glede na ugotovljeno stanje ocenjujemo, da vodovodno omrežje na tem območju, ki je v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj deluje brez posebnosti.

Vodja enote: Rado Vek mag.


Direktor: mag. Janko Širec

Pripravil: Primož Kalamar

Priloge:

- diagram izmerjenega tlaka na lokaciji Vičava 42
- diagram izmerjenega tlaka na lokaciji Vičava 46

Diagram izmerjenega tlaka Vičava 42.

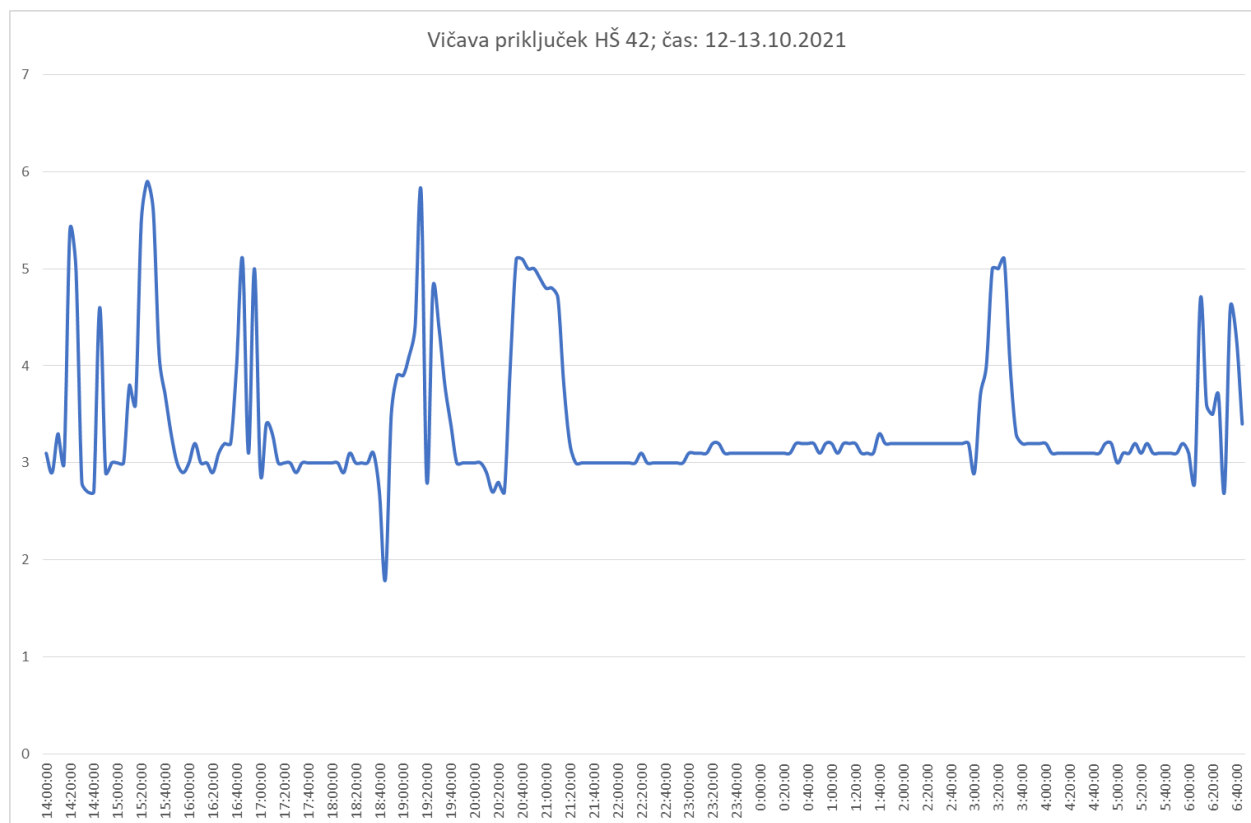




KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija
Telefon: 02 787 51 11
Telefax: 02 771 36 01
ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR NKBM: 04202-0000289870



www.komunala-ptuj.si

Diagram izmerjenega tlaka Vičava 46.

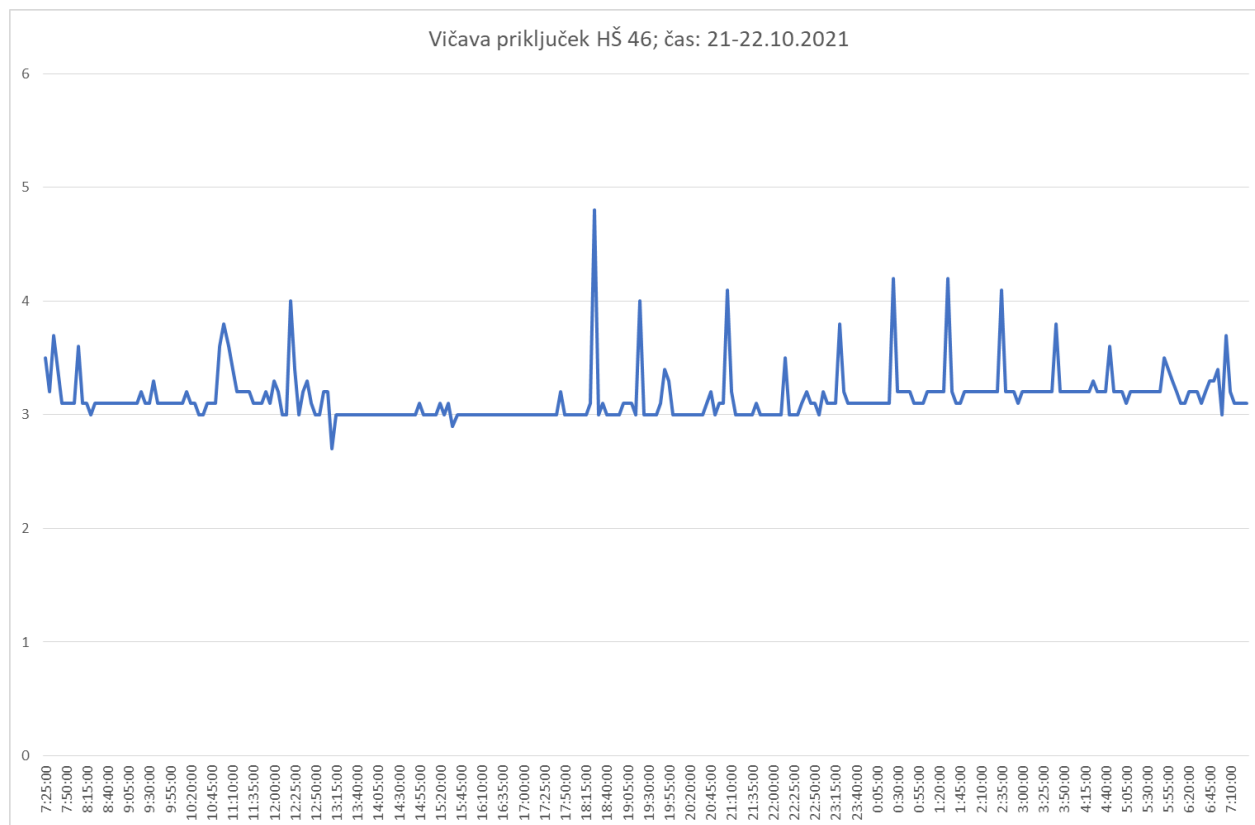

T: 02 78 751 11, F: 02 771 36 01 • ID: SI65735676 • Matična št.: 5321387000 • TRR NKBM: 04202-0000289870